


VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT		HLAVNÝ PROJEKTANT	
Ludovít Mačej		Ludovít Mačej			
STAVEBNÍK: Obec Štítnik					
Miesto stavby: Obec Štítnik				KRAJ: KOŠICE	
STAVBA: Rekonštrukcia verejného osvetlenia					
LOKALITA: Obec Štítnik				FORMÁT	
				DÁTUM	
				ČÍSLO ZÁK.	
				MIERKA	
				STUPEŇ P.D.	
				KÓTY V.:	
OBSAH VÝKRESU: Situácia verejného osvetlenia				ČÍSLO VÝKR.:	

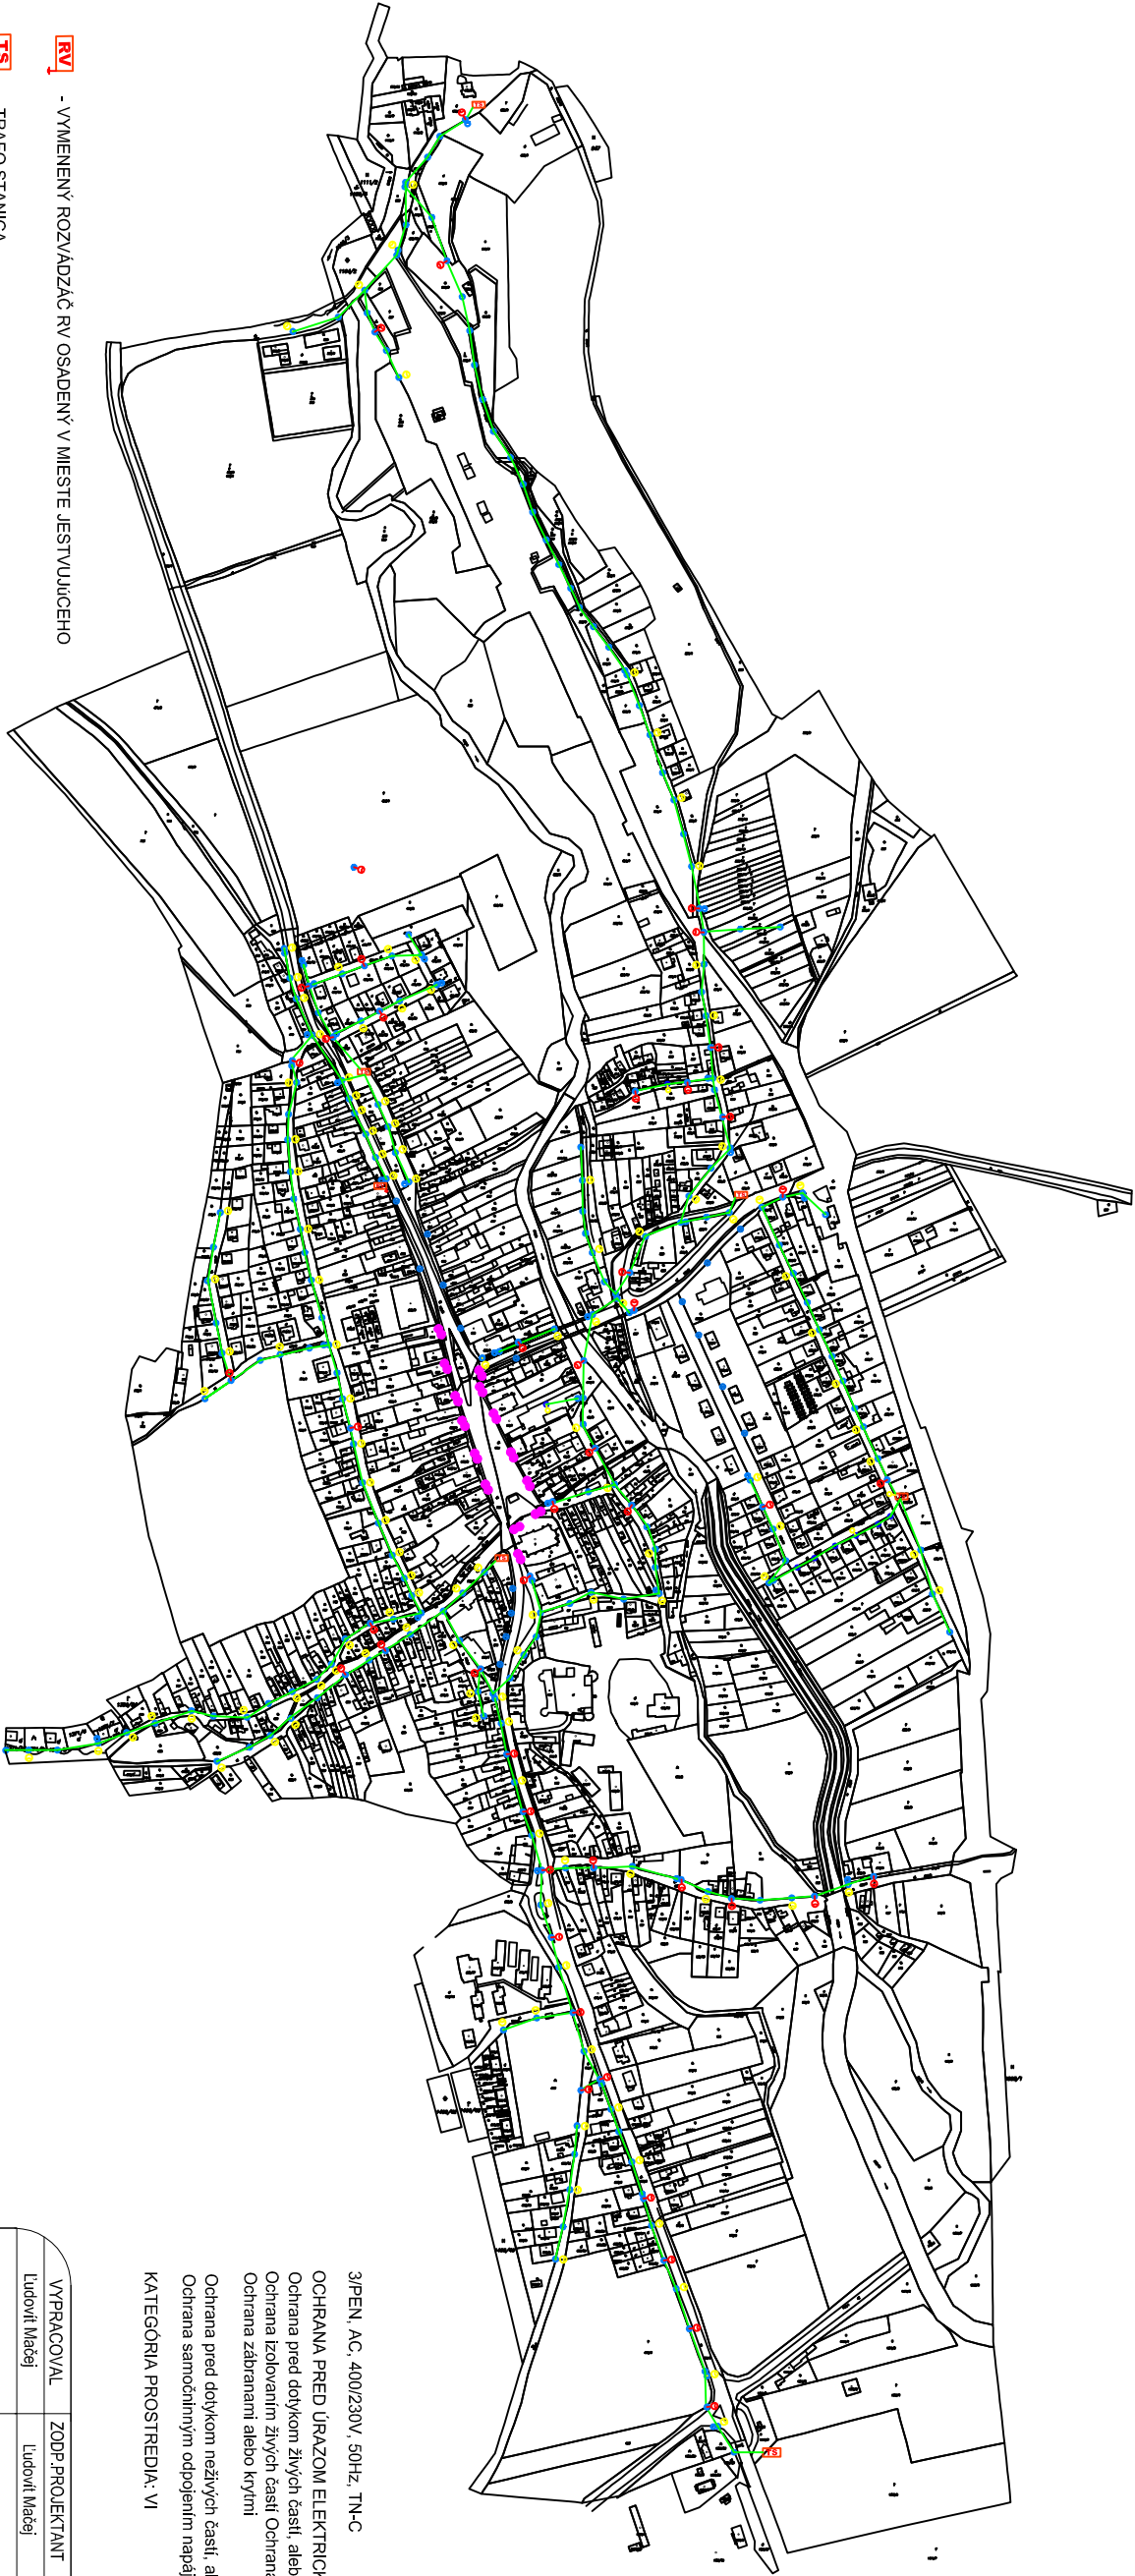

3/PEN. AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

Ochrana pred dotykcom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2000)

Ochrana izolovaním živých častí Ochrana zabránami alebo krytmi

Ochrana zabránami alebo krytmi


Ochrana pred dotykcom neživých častí, alebo ochrana pri poruche

Ochrana samostatným odpojením napájania

KATEGÓRIA PROSTREDIA: VI

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	
Ludovít Mačej		Ludovít Mačej		
STAVEBNÍK:		Obec Štítnik		
MIESTO STAVBY:		Obec Štítnik	KRAJ: KOŠICE	
STAVBA: Rekonštrukcia verejného osvetlenia				
LOKALITA: Obec Štítnik				
OBSAH VÝKRESU:		Situácia verejného osvetlenia		
		FORMAT	3x44	
		DÁTUM	02/2014	
		ČÍSLO ZAK.	01022014	
		MIERKA		
		STUPEN P.D.		
			RP	
		KOTY V.:		
		ČÍSLO VÝKR.:	1	

JESTVUJÚCA NN SIEŤ
4X50mm² AlFe6

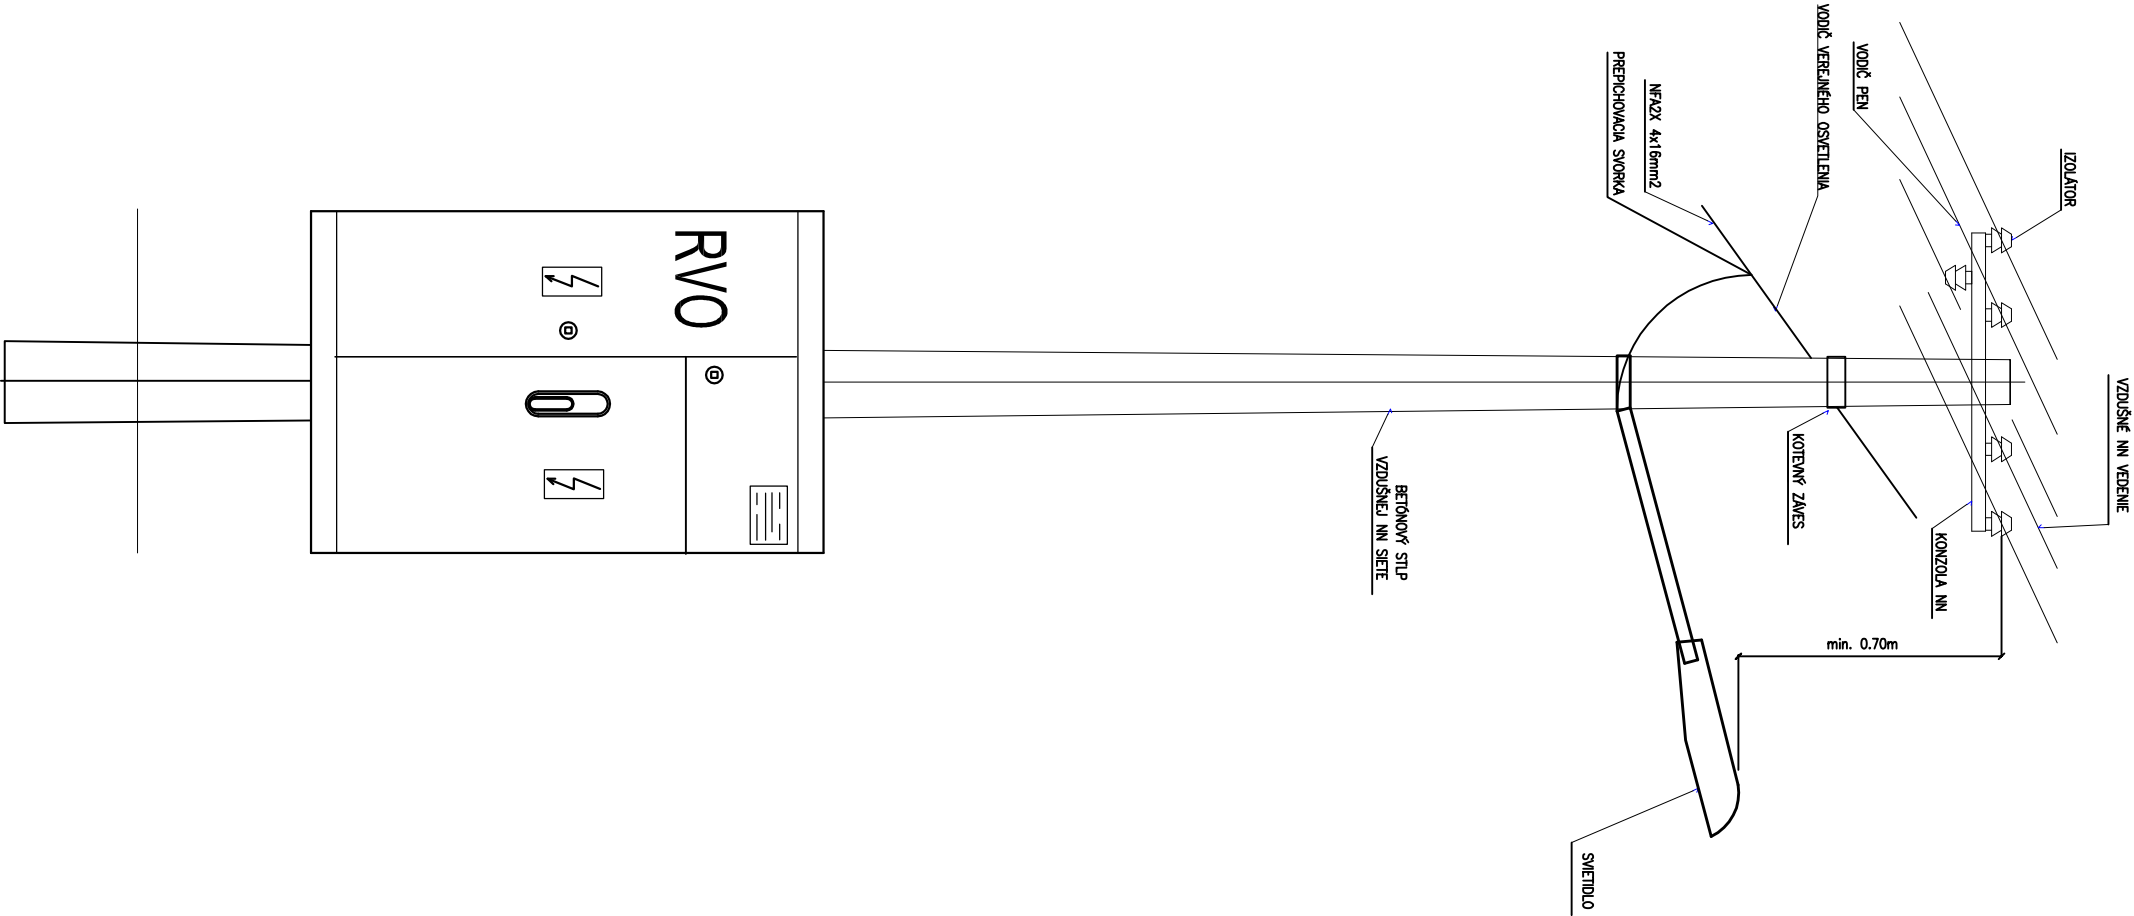

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

Ochrana pred dotýkom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2000)

Ochrana izolovaním živých častí Ochrana zábranami alebo krytmi


Ochrana zábranami alebo krytmi

Ochrana pred dotýkom neživých častí, aleob ochrana pri poruche


Ochrana samočinným odpojením napájania

KATEGÓRIA PROSTREDIA: VI


VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	
Ludovít Mačej		Ludovít Mačej		
STAVEBNÍK:		Obec Štítnik		
MIESTO STAVBY:		Obec Štítnik	KRAJ:	KOŠICE
STAVBA:		Rekonštrukcia verejného osvetlenia		
LOKALITA:		Obec Štítnik		
OBSAH VÝKRESU:		Typový výkres zapojenia svietidla a RVO		
		FORMÁT		
		3xA4		
		DÁTUM		
		02/2014		
		ČÍSLO ZÁK.		
		01022014		
		MIERKA		
		STUPEŇ P.D.		
		RP		
		KÓTY V.:		
		ČÍSLO VÝKR.:		
		2		

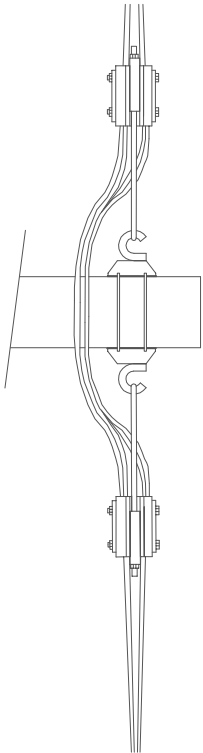


Závies A
Kotievny hák SOT 29 - 2ks
kotevná svorka SO 158.1 - 2ks
upevňovacia páska COT 37 - 2,5m
spóna pásiky COT 36 - 2ks

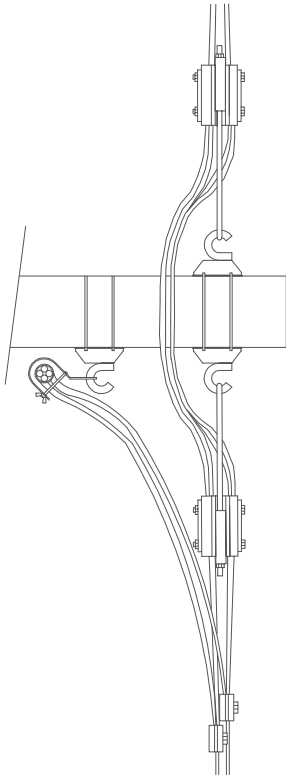


Závies B
Odbočenie z priebežnej siete na sieť s uhlom lomu nad 30°
kotievny hák SOT 29 - 2ks
nosná svorka SO 130 - 1ks
kotevná svorka SO 158.1 - 2ks
upevňovacia páska COT 37 - 5,0m
spóna pásiky COT 36 - 4ks
prídová svorka SL 11.118 - 4ks

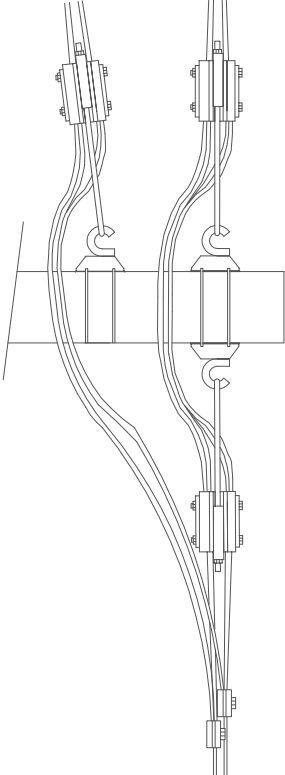


Závies C
Odbočenie z priebežnej siete na sieť s uhlom lomu nad 30°
kotievny hák SOT 29 - 3ks
kotevná svorka SO 158.1 - 3ks
upevňovacia páska COT 37 - 5,0m
spóna pásiky COT 36 - 4ks
prídová svorka SL 11.118 - 4ks

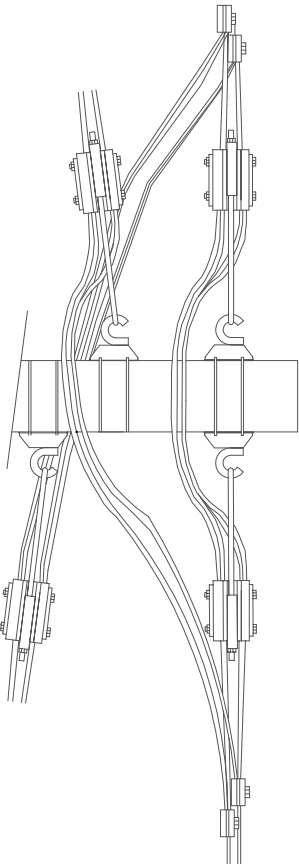


Závies D
Odbočenie z priebežnej siete na sieť s uhlom lomu nad 30°
kotievny hák SOT 29 - 4ks
kotevná svorka SO 158.1 - 4ks
upevňovacia páska COT 37 - 7m
spóna pásiky COT 36 - 6ks
prídová svorka SL 11.118 - 8ks

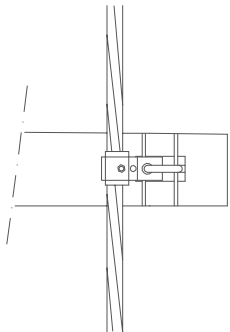


Závies E
Nosný záves priebežný s uhlom lomu siete do 30°
kotievny hák SOT 29 - 1ks
nosná svorka SO 130 - 1ks
upevňovacia páska COT 37 - 2,5m
spóna pásiky COT 36 - 2ks

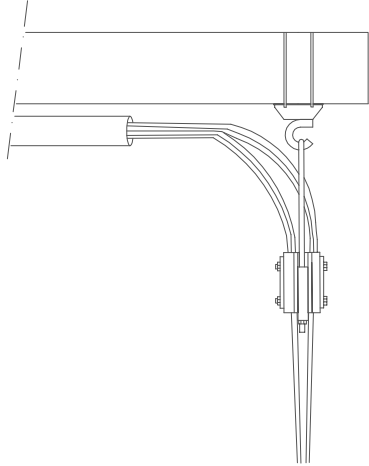

Závies F
polokotievny záves koncový
kotievny hák SOT 29 - 1ks
kotevná svorka SO 158.1 - 1ks
upevňovacia páska COT 37 - 2,5m
spóna pásiky COT 36 - 2ks
plastová chránička UPRM 63 - 5m

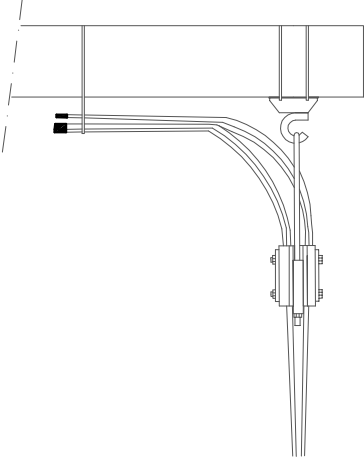

Závies G
polokotievny záves koncový
kotievny hák SOT 29 - 1ks
kotevná svorka SO 158.1 - 1ks
upevňovacia páska COT 37 - 2,5m
spóna pásiky COT 36 - 2ks
izolačná koncovka PK 99.2595 (99)
distančná spóna 79.1

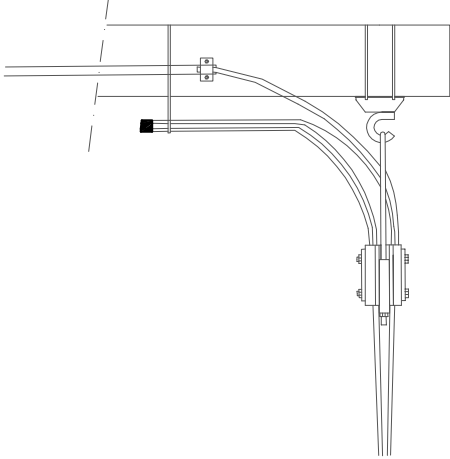

Závies H
polokotievny záves koncový
kotievny hák SOT 29 - 1ks
kotevná svorka SO 158.1 - 1ks
upevňovacia páska COT 37 - 2,5m
spóna pásiky COT 36 - 2ks
izolačná koncovka PK 99.2595 (99)
distančná spóna 79.1
svorka SR 03
distančná spóna 79.1
pasík FeZn 30x4

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT		
Ludovít Mačej		Ludovít Mačej			
STAVEBNÍK: Obec Štítnik				FORMÁT	
MIESTO STAVBY: Obec Štítnik		KRAJ: KOŠICE		DÁTUM	
STAVBA: Rekonštrukcia verejného osvetlenia				ČÍSLO ZÁK.	
LOKALITA: Obec Štítnik				MIERKA	
				STUPEŇ P.D.	
OBSAH VÝKRESU: Závesy				KÓTY V.:	
				ČÍSLO VÝKR.:	
				4	